




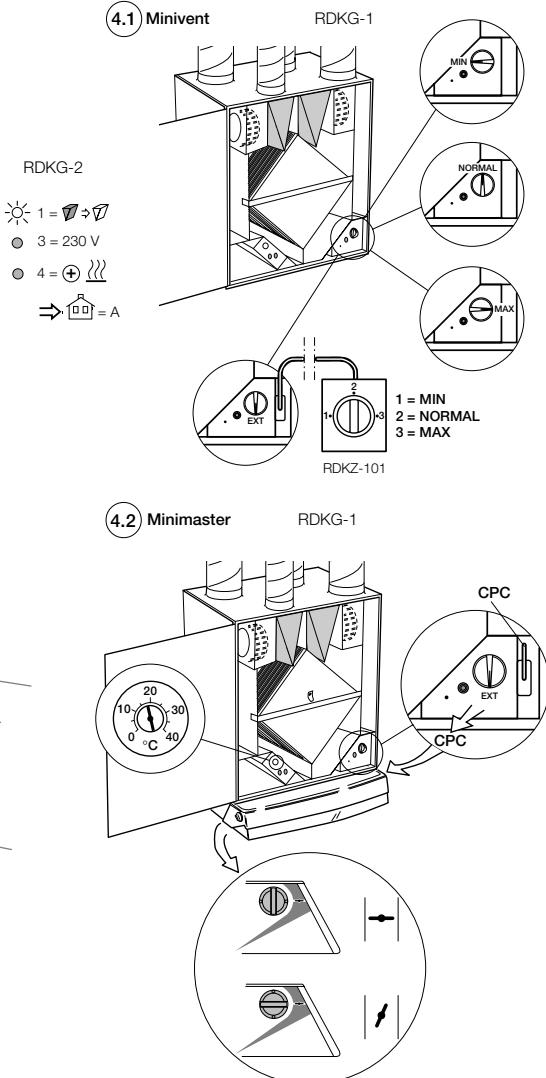

RDKG-a-b-c-d-1

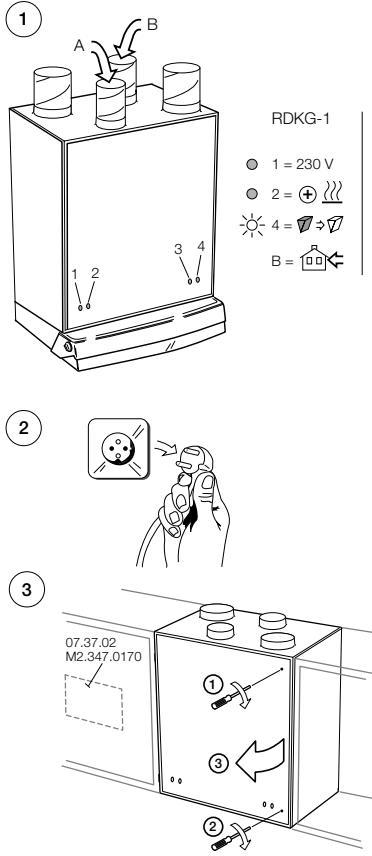

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.


Specifications are subject to alteration without notice.








Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

07.37.02 M2.347.0170 02.12 ers.02.06








- OBS! Utbyte av nätsladd samt återställning av utlösad överhettningsskydd skall utföras av auktorisera serviceman.  
N.B. Replacement of the mains cable and resetting of a tripped overheating protection must be carried out by an authorized service engineer.
- Hinweis! Austauschen von Netzteil und Zurücksetzen von aktivierter Überhitzungsschutz muss durch autorisierten Wartungsfachmann erfolgen.
- HUOM! Verkkolehdon vaihdon sekä lauennan ylikuumenemissujan nollaksen saa suorittaa vain valtuutettu huoltomies.
- OBS! Udskiftning af netledning samt nulstilling af udsløst overhedsningsbeskyttelse skal udføres af en autoriseret service tekniker.
- Merk: Bytte av netkabel samt tilbakestilling af utløst overoppertemperatursvern skal utføres av autorisert servicerepresentant.

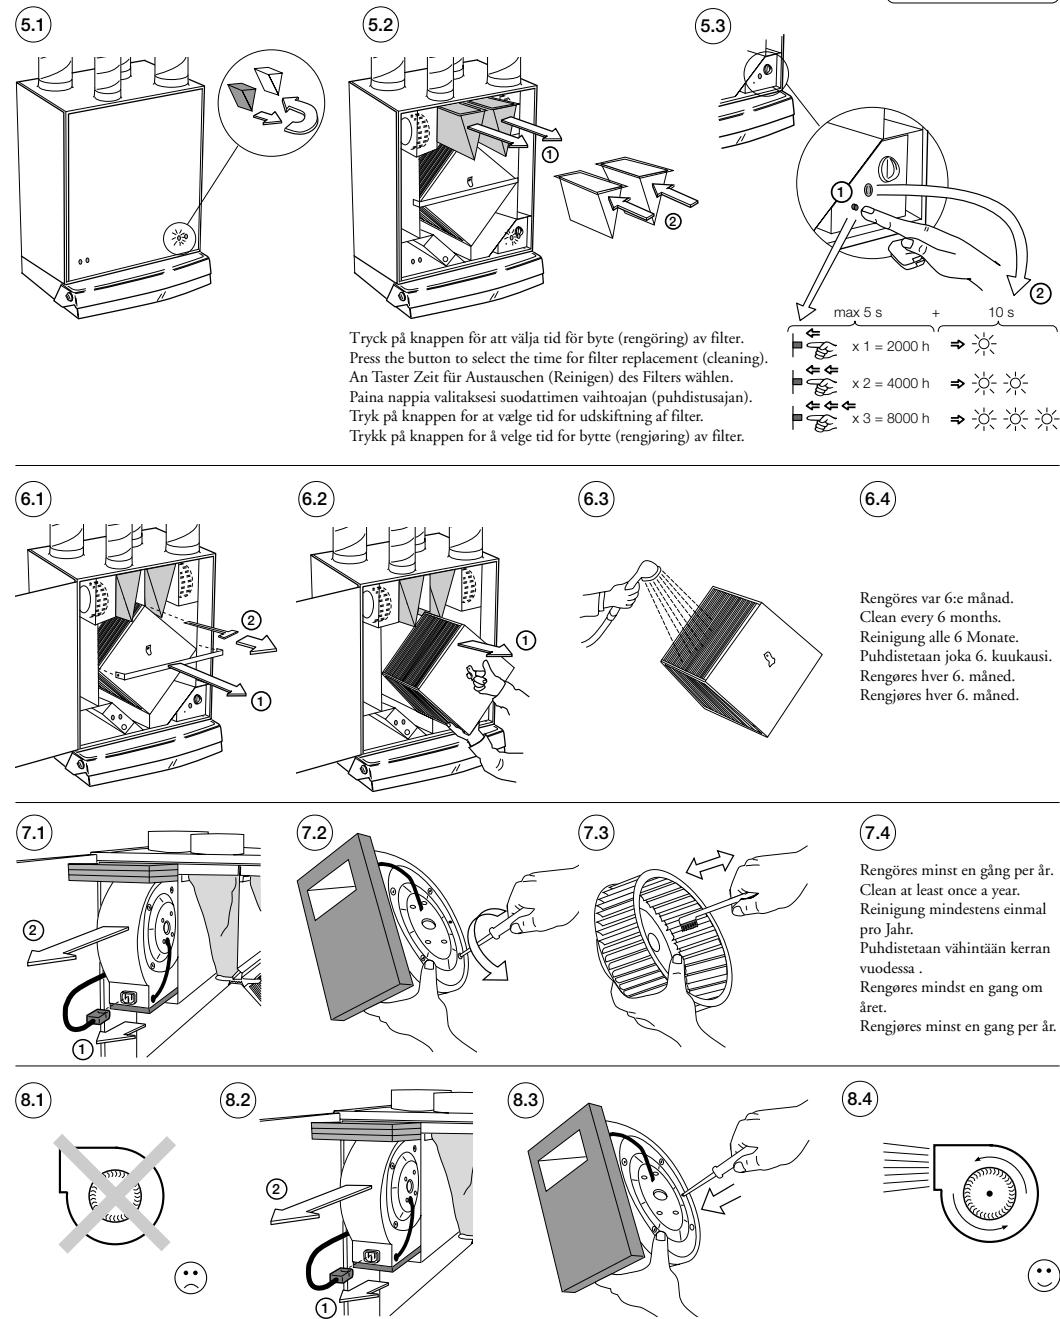

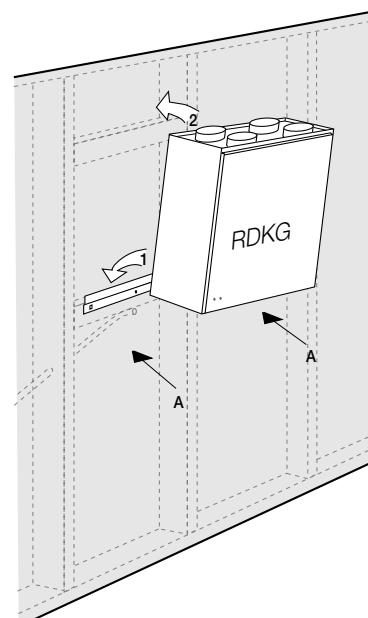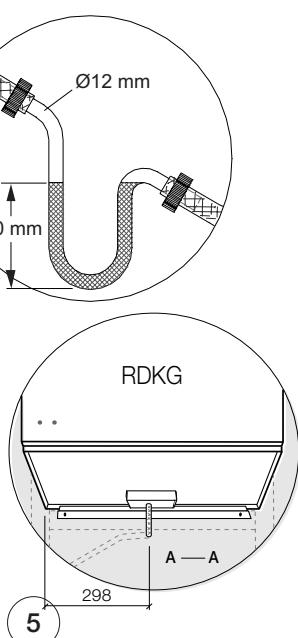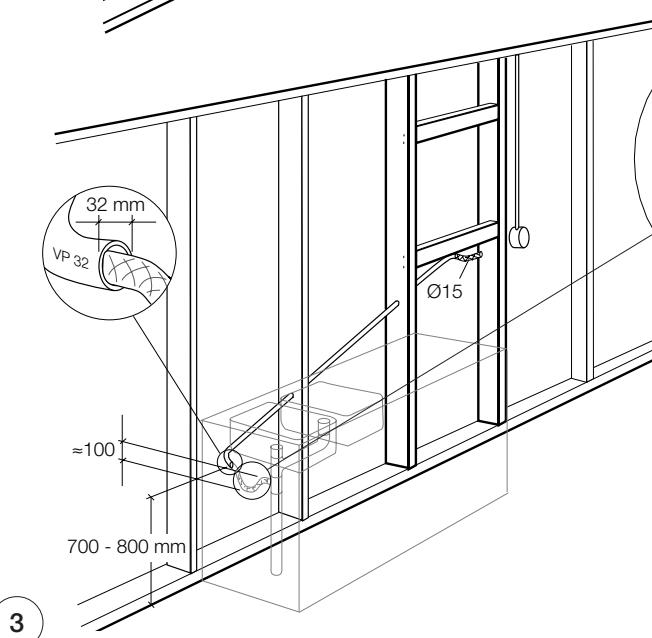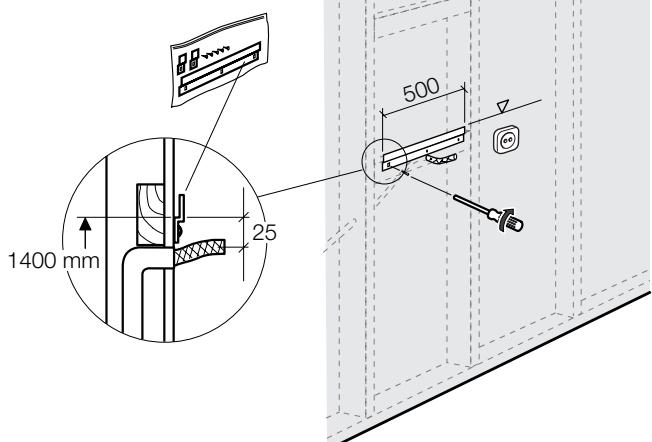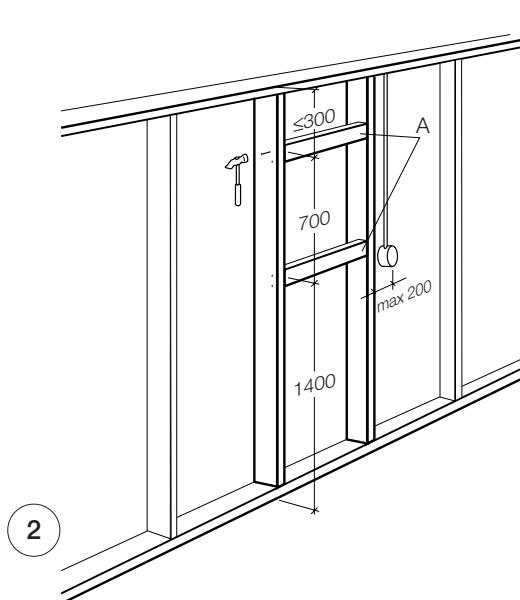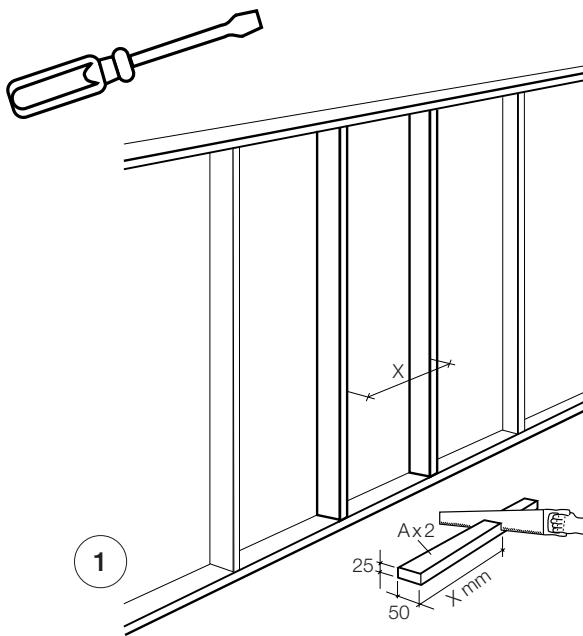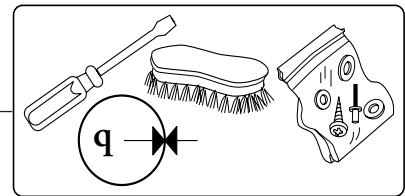

Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.  
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.




Specifications are subject to alteration without notice.  
Konstruktions- und Maßänderungen vorbehalten.

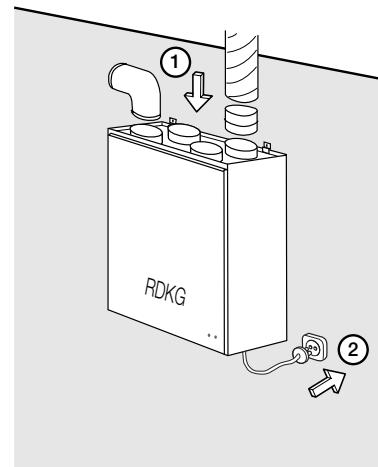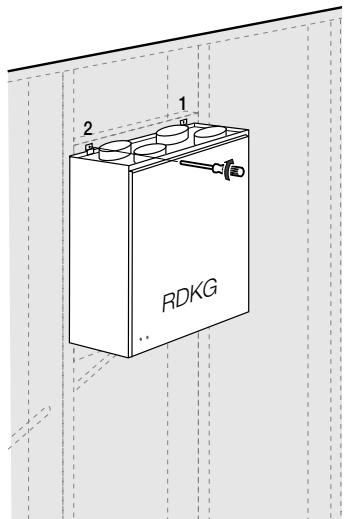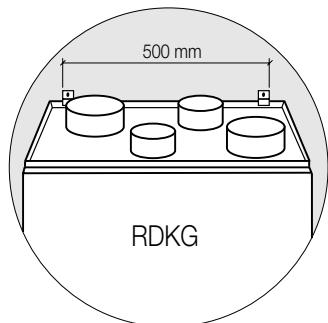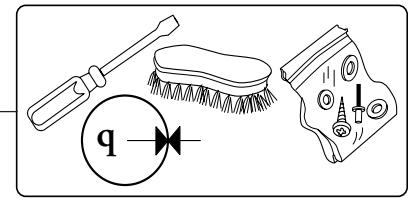

6

7



RDKG + CPCC

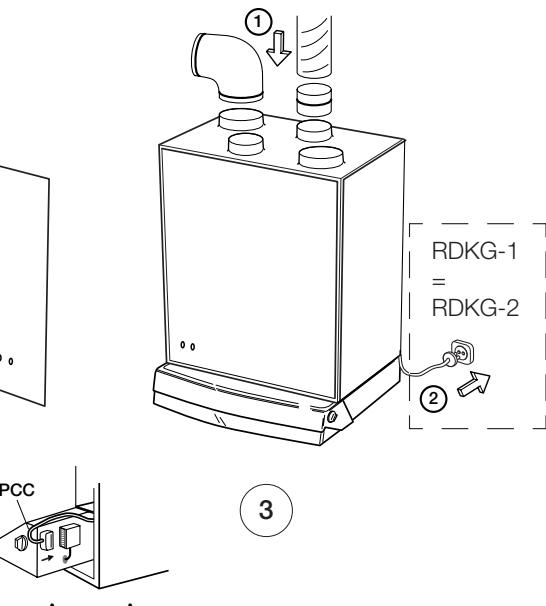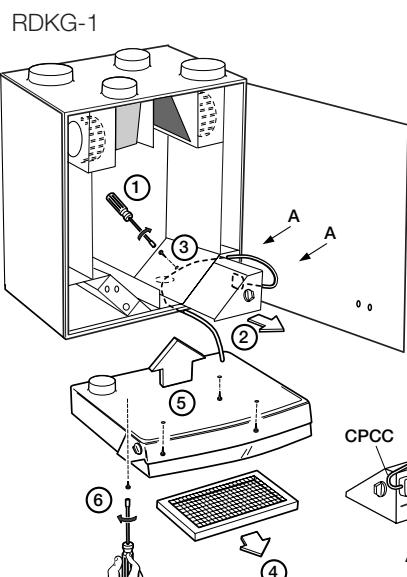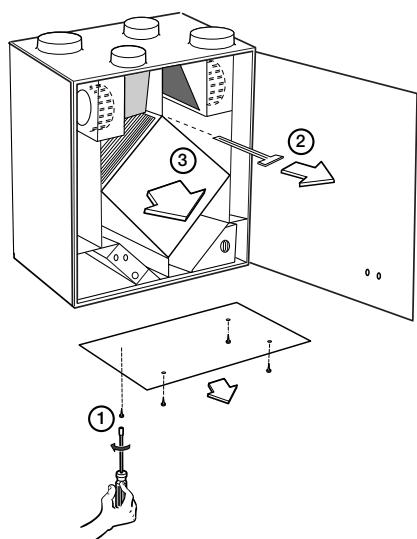


1

2

3

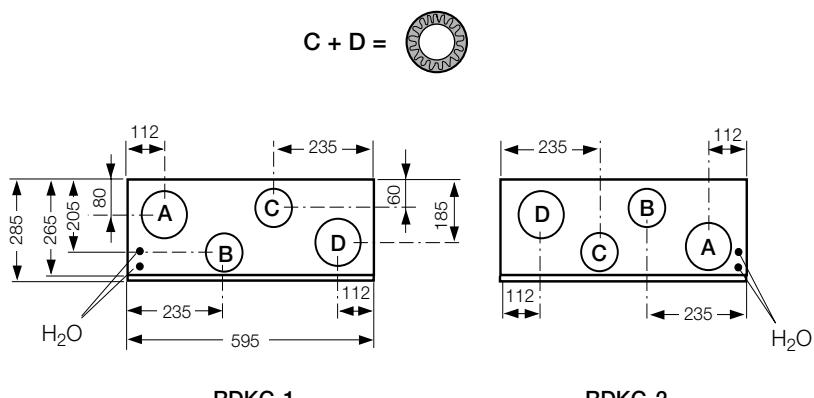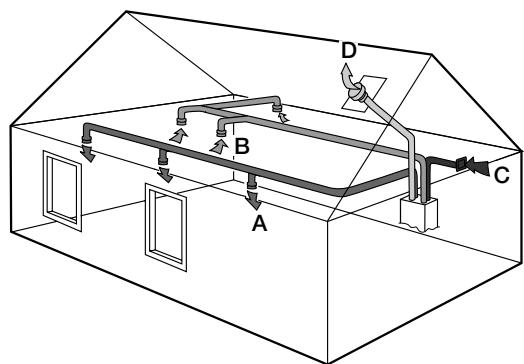

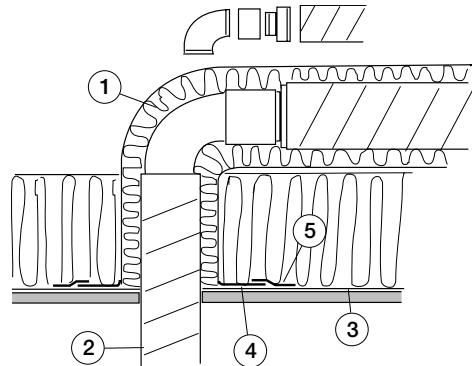**SE**

Stickproppen skall vara åtkomlig efter installationen.

**Kanalanslutning**

Aggregatets avluft får endast anslutas till därför avsedd ventilationskanal. Anslutning till rök- eller avgaskanal får ej ske. Vid frånluftsventilation i lokal där rök- eller avgaskanal används (till exempel öppen spis eller braskamin), måste tillfredsställande tilluftsförlöde anordnas. Imkanal skall utföras i enlighet med gällande föreskrifter.

**Isolering av kanaler**

Tilllufts- och frånluftskanaler som är förlagda i uppvärmt utrymme måste isoleras. Isoleringen skall placeras utväntigt och ha vindtätt ytskikt ①. Utelufts- och avlufts kanaler som är förlagda innanför hustets fuktspärr måste vara isolerade och ha diffusionstätt ytskikt. Kanaler som går jämsides skall dessutom ha gemensam fuktspärr. Torktumlare skall ha separat avlufts kanal (gäller ej kondensatorer). Kanal ② som går genom fuktspärr ③, skall förses med tätkrage ④ som försegglas med tejp ⑤.

**FIN**

Pistokkeen on jäättää ulottuville asennuksen jälkeen.

**Kanavaliitääntä**

Kojeelta ulos johdettavan jäteilman saa johtaa vain sille tarkoitettuun ilmanvaihtokanavaan. Sitä ei saa johtaa savu- tai kaasunpoistohormiin. Sellaisen tilan, jossa käytetään savu- tai kaasunpoistohormia (esim. avotakka tai kamiina), koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoa varten on järjestettävä tydyttävä ilmanvirtaus. Keittiöhormi on asennettava voimassaolevien määräysten mukaan.

**Kanavien eristäminen**

Lämmittämättömien tilojen tuloilma- ja poistoilmakanavat täytyy eristää. Kanavien pinnalle levitetään ulkopuolelta eriste, jossa on tuulitiivis pintakerros ①. Talon kosteussulun sisäpuolelle asennettujen ulkoilma- ja jäteilmakanavien ympärillä täytyy olla eriste ja diffuusiotiivis pintakerros. Rinnakkaisilla kanavilla on lisäksi oltava yhteinen kosteussulkku. Kuivausrummuilla on oltava erillinen jäteilmakanava (konsensoivat kuivausrummut eivät tarvitse sellaista). Kanava ②, joka on vedetty kosteussulun ③ läpi, on varustettava tiivistyslaipalla ④, joka suljetaan teipillä ⑤.

**GB**

The plug must be accessible after installation.

**Duct connection**

The extract air from the unit must only be connected to a ventilation duct intended for that purpose. Connection must not take place to a smoke flue or a gas flue. In the case of exhaust ventilation in premises where a smoke flue or a gas flue is used (e.g. an open fire or a solid fuel stove), a satisfactory supply air flow must be provided. Kitchen flues must be executed in accordance with current regulations.

**Insulation of ducts**

Supply air and exhaust air ducts that are routed through an unheated space must be insulated. The insulation must be positioned externally and must have a windproof surface layer ①. Outdoor air and extract air ducts that are routed inside the moisture barrier of the building must be insulated and must have a diffusion-tight surface layer. Ducts that run alongside one another must have an additional common moisture barrier. Tumble-dryers must have a separate extract air duct (not applicable to condensation dryers). A duct ②, which passes through a moisture barrier ③, must be provided with a sealing collar ④ sealed with tape ⑤.

**DE**

Stecker muß nach der Installation noch zugänglich sein.

**Kanalanschluß**

Die Fortluft aus dem Gerät muß an einen dafür vorgesehenen Entlüftungskanal angeschlossen werden. Ein Anschluß an einen Rauch- oder Abgaskanal ist nicht zulässig. Bei Abluftabsaugung in einem Raum mit Rauch- oder Abgaskanal (z.B. bei offenem Kamin oder Herd) ist für einen ausreichenden Zuluftvolumenstrom zu sorgen. Der Dunstabzugskanal muß den gültigen Vorschriften entsprechen.

**Isolierung von Kanälen**

In ungeheizten Räumen verlaufende Zuluft- und Abluftkanäle müssen isoliert werden. Die Isolierung ist außen anzubringen und muß eine winddichte Außenschicht ① aufweisen. Innerhalb der Feuchtigkeitssperre des Hauses verlaufende Außen- und Fortluftkanäle müssen isoliert werden und eine diffusionsdichte Außenschicht aufweisen. Nebeneinander verlaufende Kanäle müssen eine gemeinsame Feuchtigkeitssperre aufweisen. Wäschetrockner müssen an einen separaten Fortluftkanal angeschlossen werden (gilt nicht für Wäschetrockner mit Kondensationsverfahren). Kanäle ②, die durch eine Feuchtigkeitssperre ③ hindurch verlegt werden, sind mit einem Dichtungskragen ④ auszurüsten, der mit Klebeband ⑤ versiegelt wird.

**SE Sammanställning av rekommendationer för isolering och fuktspärr för olika kanaler/**  
**FIN Yhteenveto eri kanavien eristämiseen ja kosteussululle annettavista suosituksista**


Slag av kanal/ Kanava	Godkänt material och förläggning (SE)/ Hyväksytty materiaali ja asennus (SE)	Kanal i varmt utrymme/Kanava lämpimässä tilassa Isolering/ Eriste	Fuktspärr/ Kosteussulkku	Kanal i kallt utrymme/Kanava kylmässä tilassa Isolering/ Eriste	Fuktspärr Kosteussulkku
<b>Avluft (imkanal)/</b>					
Jäteilma (keittiöhormi) I kök/Keittiössä	Slang utbytbart förlagd/ Letku, vaihd. asennus Plåt, inspekterbar Näkyvä pelti	Mineralull/Mineraalivilla 25 mm ABB bet./tuote. RDKZ-45	Ja/Kyllä Ja/Kyllä	– –	– –
I bjälklag och på vind/ Alapohjassa ja ullakolla	Plåt/ Pelti	Brandisolerad E15, nätmatt 30 mm Palonkestävys E15, verkkomatto 30 mm	Ja/ Kyllä	Brandisolerad E15, nätmatta 50 mm/ Palonkestävys E15, verkkomatto 50 mm	Endast innanför husets fuktspärr Vain talon kosteus- sulun sisäpuolelle
<b>Avluft (ej imkanal)/</b> <b>Jäteilma (ei keittiöhormi)</b>	Slang/Letku Plåt/Pelti	Mineralull/Mineraalivilla 25 mm ABB bet./tuote. RDKZ-45 Mineralull 30 mm Mineraalivilla 30 mm Mineralull 30 mm/ Mineraalivilla 30 mm	Ja/Kyllä Ja/Kyllä Ja/ Kyllä Nej Ei	– – Mineralull 30 mm/ Mineraalivilla 30 mm Mineralull 100 mm/ Mineraalivilla 100 mm	– – Ja/ Kyllä Nej/ Ei
<b>Uteluft/Ulkoilma</b> I kök/Keittiössä	Slang utbytbart förlagd/ Letku, vaihd. asennus Plåt, inspekterbar/ Näkyvä pelti	Mineralull/Mineraalivilla 25 mm. ABB bet./Bes. RDKZ-45	Ja/Kyllä Ja/Kyllä	– –	– –
I bjälklag och på vind/ Alapohjassa ja ullakolla	Plåt/ Pelti	Mineralull 60 mm/ Mineraalivilla 60 mm	Ja/ Kyllä	Innanför husets fuktspärr: Mineralull 60 mm, eljest inget krav./ Talon kosteussulun sisä- puolella: Mineraalivilla 60 mm; muutoin ei vaadita.	Endast innanför husets fuktspärr/ Vain talon kosteus- sulun sisäpuolelle
Tilluft/Tuloilma Frånluft/Poistoilma	Plåt/ Pelti	Inget krav/ Ei vaadita		Mineralull minst 80 mm eller likvärdigt./ Mineraalivilla vähintään 80 mm tai vastaavaa.	Nej/Ei

**GB Summary of recommendations for insulation and moisture barrier for different ducts/**

**DE Übersicht über Empfehlungen für Isolierung und Feuchtigkeitssperren für verschiedene Kanäle**



Type of duct/ Kanalart	Approved (SE) material and laying / Genehmigte (SE) Mate- rialien und Verlegungsarten	Duct in a warm space/Kanal in warmem Raum Insulation/ Isolierung	Moisture barrier/ Feuchtigkeitssperre	Duct in a cold space/Kanal in kaltem Raum Isolering/ Isolierung	Moisture barrier Feuchtigkeitssperre
Extract air (kitchen flue)/ Fortluft (Dunstabzugskanal) In kitchen/In Küchen	Hose, replaceable laying/ Schlauch, austauschbar verlegt Sheet metal, inspectable/ Blech, inspizierbar	Mineral wool/Mineralwolle 25 mm. ABB des./Bes. RDKZ-45	Yes/Ja Yes/Ja	– –	– –
In floor and in attic/ In Geschoßdecken und auf Dachböden	Sheet metal/ Blech	Fire insulation E15, mesh mat 30 mm/ Brandschutzbeschichtung E15, Netzmatte 30 mm	Yes/ Ja	Fire insulation E15, mesh mat 50 mm/ Brandschutzbeschichtung E15, Netzmatte 50 mm	Only inside building moisture barrier./ Nur innerh. des Hau- ses Feuchtigkeitssperre
Extract air (not kitchen flue)/ Fortluft (nicht Dunstabzugsk.) In floor and in attic/ In Geschoßdecken und auf Dachböden From tumble-dryer/ Von Wäschetrocknern	Hose/Schlauch Sheet metal/Blech Sheet metal/ Blech	Mineral wool/Mineralwolle 25 mm. ABB des./Bes. RDKZ-45 Mineral wool 30 mm Mineralwolle 30 mm Mineral wool 30 mm/ Mineralwolle 30 mm	Yes/Ja Yes/Ja Yes/ Ja No Nein	– – Mineral wool 30 mm/ Mineralwolle 30 mm Mineral wool 100 mm/ Mineralwolle 100 mm	– – Yes/ Ja No/ Nein
Outdoor air/Außenluft In kitchen/In Küchen	Hose, replaceable laying/ Schlauch, austauschbar verlegt Sheet metal, inspectable/ Blech, inspizierbar	Mineral wool/Mineralwolle 25 mm. ABB des./Bes. RDKZ-45	Yes/Ja Yes/Ja	– –	– –
In floor and in attic/ In Geschoßdecken und auf Dachböden	Sheet metal/ Blech	Mineral wool 60 mm/ Mineralwolle 60 mm	Yes/ Ja	Inside the moist. barrier of the build.: Mineral wool 60 mm, other no requirements./ Außerhalb der Feuchtigkeits- sperre des Hauses: Min.wolle 60 mm; sonst Keine Anford.	Only inside building moisture barrier./ Nur innerhalb des Hauses Feuchtigkeitssperre.
Supply air/Zuluft Exhaust air/Abluft	Sheet metal/ Blech	No requirement/ Keine Anforderungen		Mineral wool at least 80 mm or equivalent./Mineralwolle min. 80 mm oder gleichwertig.	No/Nein

# Kopplingsschema

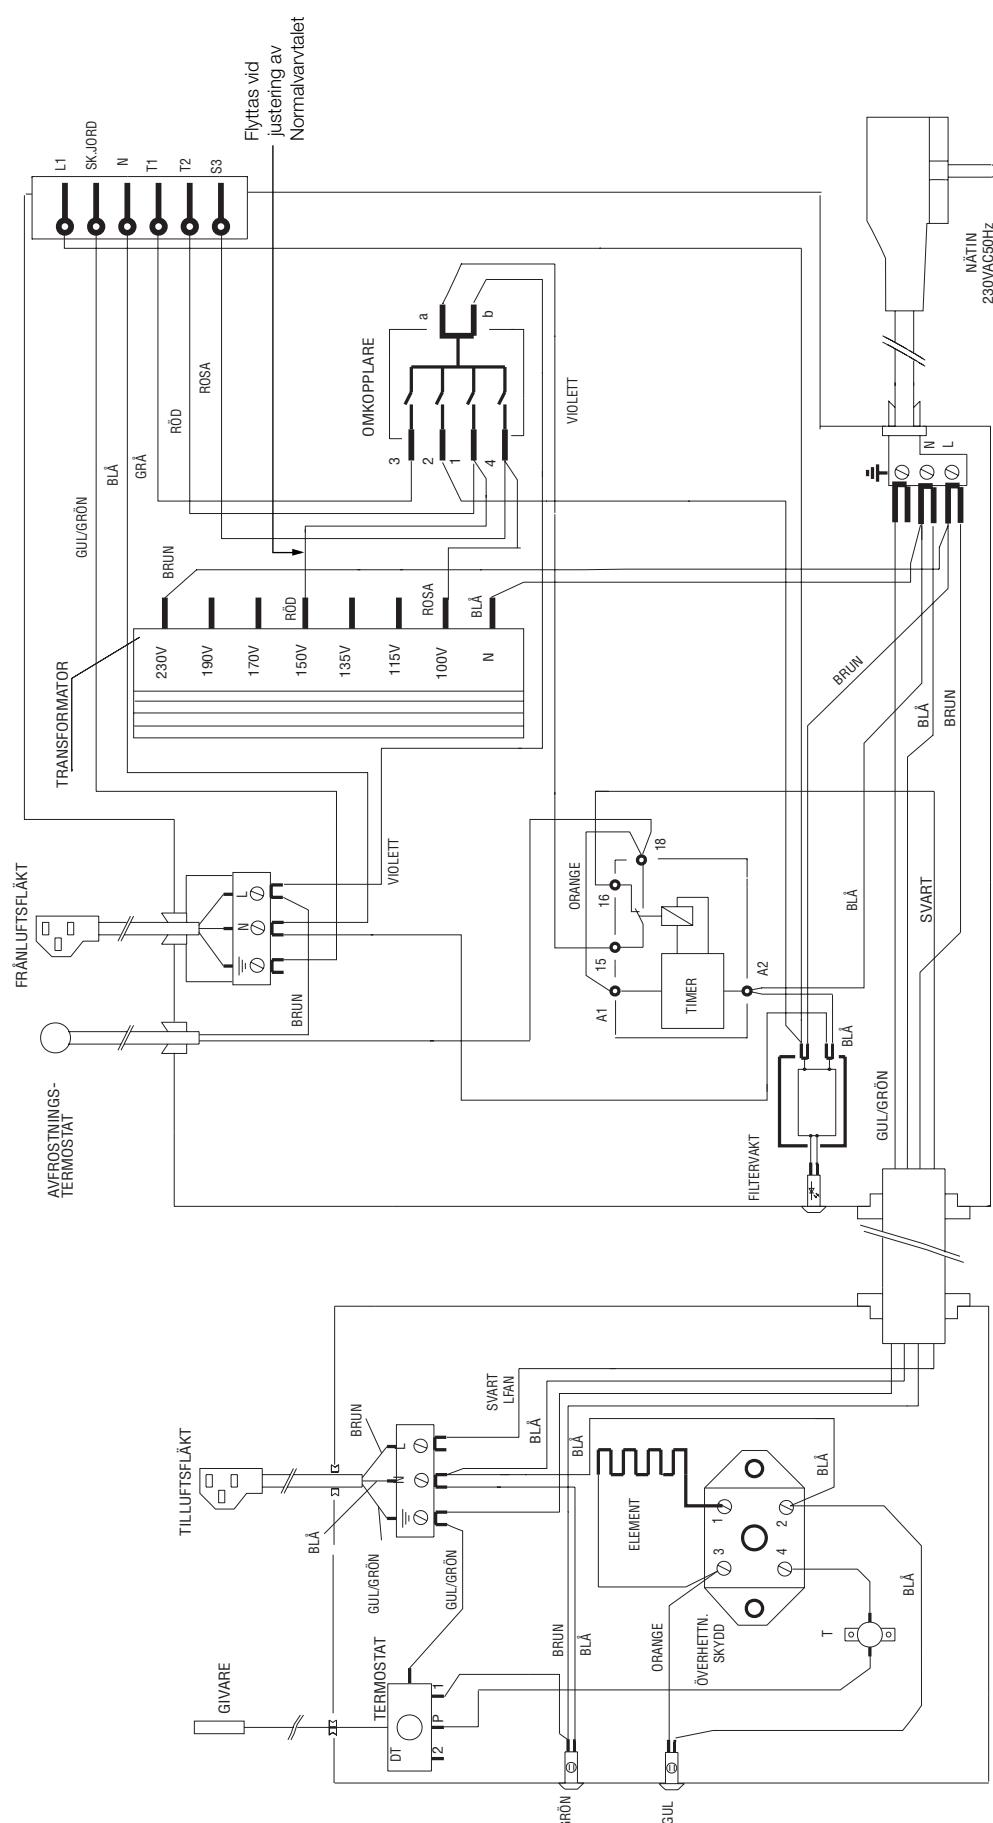

Datum	05.10	Ersättar	M nr	Reg.nr	Sida
			Ritn.nr	08.37.04	1

## Injustering / Säättö

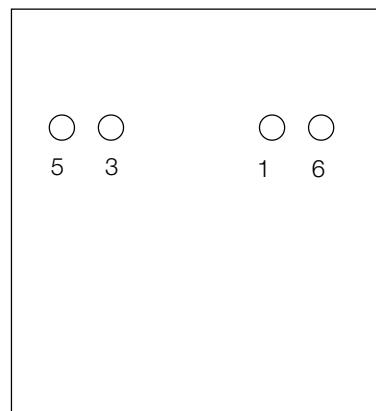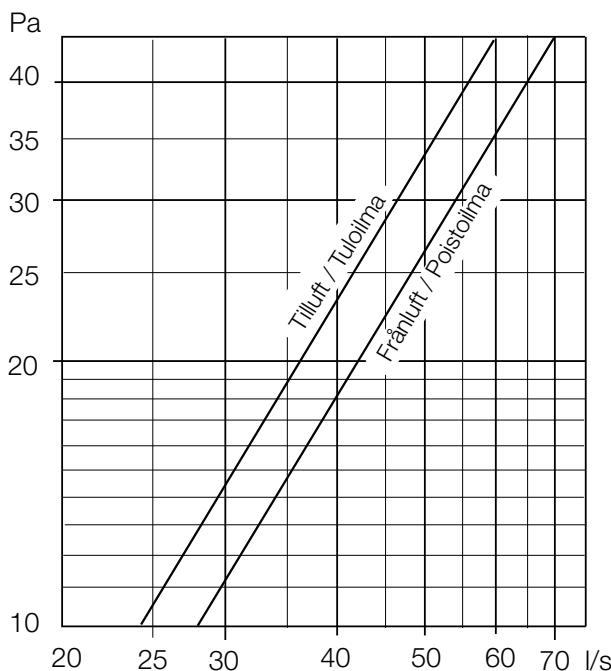

	RDKG 1	RDKG 2
Tilluft / Tuloilma	1 - 5	3 - 6
Frånluft / Poistolima	3 - 6	1 - 5

Ventilationsaggregat RDKG är försett med mätuttag i dörren varigenom man enkelt kan mäta de totala luftflödena, frånluft och tilluft. Mätuttagen är försedda med pluggar vilka tas bort när flödena skall mäts. Flödena bestäms genom att tryckfallet över värmeväxlaren mäts, och med detta värde går man in i diagrammet och bestämmer motsvarande flöde.

Om totalflödet i NORMAL-läget inte överensstämmer med det önskade kan det justeras genom att i systemet ingående ventiler justeras, eller om detta inte räcker till, genom att matningsspänningen till motorerna ändras. Matningsspänningen är 150 V vid leverans.

Matningsspänningen justeras på transformatorn vilken är monterad i den elenhet där man kan välja MIN, Normal, MAX eller Extern.


1. Bryt huvudspänningen.
2. Ta ut värmeväxlaren
3. Lossa de två skruvar som håller elenheten.
4. Dra ut elenheten ( lossa kabeln till spiskåpan).
5. Öppna locket på elenheten genom att lossa skruvarna som håller det.
6. Flytta den kabel som används för normalspänning till önskat läge. Aktuella spänningar finns angivna på transformatorn.
7. Återställ huvudspänningen.

OBS! Aggregatet finns i både höger och vänsterutförande, varvid elenheterna har olika placering liksom mätuttagen.

Ilmanvaihtolaitteiston RDKG ovessa on mittaliittimet joiden avulla mitataan poisto- ja tuloilman kokonaisilmamäärä. Mittaliittimessä on tulpat, jotka irrotetaan virtausmittauksen ajaksi. Virtaus määritetään lämmönvaihtimen painehäviön avulla. Saatua arvoa verrataan kaavioon virtausarvon saamiseksi. Jos kokonaisvirtaus NORMAL-tilassa ei ole halutun virtauksen suuruinen, virtausta voidaan säättää järjestelmän venttiilejä säätmällä tai jos näin ei saada tyydyttävä tulosta, moottorien syöttöjännitettä muuttamalla. Syöttöjännite on 150V toimitettaessa.


Syöttöjännitettä muutetaan sähköyksikköön asennetussa muuntajassa, josta voidaan valita asennot MIN, NORMAL, MAX tai Extern (ulkoinen).

1. Katkaise päälämpö.
2. Irrota lämmönvaihdin.
3. Avaa sähköyksikön kiinnitysruuvit.
4. Vedä yksikkö ulos (irrota liesikuvun kaapelit).
5. Avaa yksikön kansia avaamalla sen kiinnitysruuvit.
6. Siirrä normaalijännitteen kaapeli haluttuun asentoon. Senhetkinen jännite on tarkistettavissa muuntajasta.
7. Palauta päälämpö.



HUOM. Laitteista on saatavana oikean- ja vasemmanpuolisena kokoonpanona, joissa kummassakin sähköyksikkö ja mittaliitin on sijoitettu eri paikkaan.

## Adjustment instructions / Einregulieranweisung

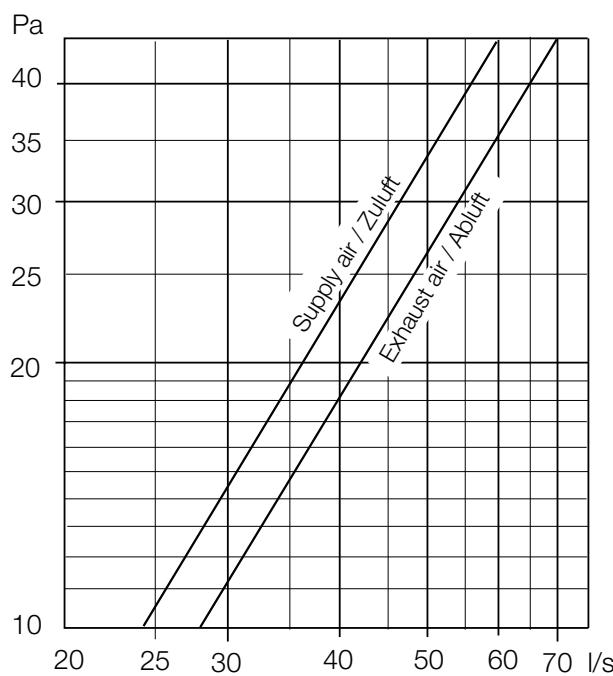


The RDKG ventilation unit has measurement take-off points in the door permitting simple measurement of the total airflows, exhaust air and supply air. The measurement take-off points are provided with plugs, which are removed when the flows are to be measured. The flows are determined by measuring the pressure drop across the heat exchanger, and this value is then used in the graph to determine the corresponding flow. If the total flow in NORMAL mode does not agree with the desired flow, it can be adjusted by adjusting valves provided in the system or, if this does not produce a sufficient effect, by varying the supply voltage to the motors. Supply voltage is 150V when delivered.

The supply voltage is adjusted on the transformer in the electrical control unit on which MIN, Normal, MAX or External mode can be selected.

1. Switch off the mains voltage.
2. Take out the heat exchanger.
3. Remove the two retaining screws for the electrical control unit.
4. Pull out the electrical control unit (disconnect the cable to the cooker hood).
5. Open the cover on the electrical control unit by removing the retaining screws.
6. Move the cable used for the normal voltage to the desired position. The available voltages are marked on the transformer.
7. Re-assemble.

*N.B. The unit is available in both right-hand and left-hand versions, in which the electrical control units and measurement take-off points are in different positions.*

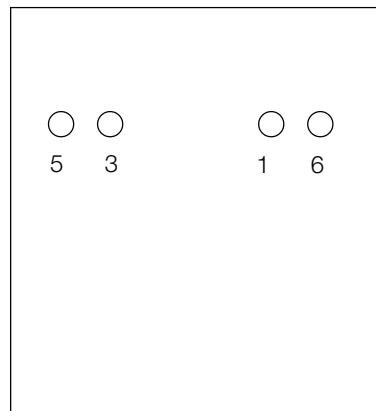


	RDKG 1	RDKG 2
Supply air / Zuluft	1 - 5	3 - 6
Exhaust air / Abluft	3 - 6	1 - 5


Das Ventilationsaggregat RDKG hat in der Tür Meßanschlüsse, mit deren Hilfe die Gesamtluftmengen sowie Abluft und Zuluft auf eine einfache Art und Weise gemessen werden können. Die Meßanschlüsse sind mit Stopfen versehen, die bei der Messung der Luftmenge entfernt werden müssen. Die Luftpunkte werden bestimmt, indem der Druckabfall über dem Wärmeaustauscher gemessen wird. Mit diesem Wert geht man dann ins Diagramm und legt die entsprechende Menge fest.

Wenn die Gesamtmenge in NORMAL-Lage nicht mit der gewünschten übereinstimmt, kann diese durch Nachstellung der im System enthaltenen Ventile einreguliert werden. Wenn dies nicht ausreicht, ist die Versorgungsspannung zu den Motoren zu ändern. Die Versorgungsspannung ist 150V wenn geliefert.

Die Versorgungsspannung wird durch den in der Elektroseinheit montierten Transformator geregelt, wobei MIN, NORMAL, MAX oder Extern gewählt werden kann.



1. Die Hauptspannung unterbrechen.
2. Den Wärmeaustauscher entfernen.
3. Die beiden Schrauben, die die Elektroseinheit halten, lösen.
4. Die Elektroseinheit herausziehen (das Kabel zur Dunstabzugshaube lösen).
5. Die Deckelschrauben lösen und den Deckel der Elektroseinheit öffnen.
6. Das Kabel für Normalspannung in die gewünschte Lage bringen. Aktuelle Spannungen werden auf dem Transformator angegeben.
7. Den ursprünglichen Zustand wieder herstellen.




**ZUR BEACHTUNG!** Das Aggregat ist sowohl in Rechts- als auch Linksausführung erhältlich, wobei die Elektroseinheiten wie auch die Meßanschlüsse unterschiedlich plaziert werden.

Datum	02.06	Ersätter	99.10	M nr	M2.353.0170	Reg.nr	06.18.04	Sida	2(2)
-------	-------	----------	-------	------	-------------	--------	----------	------	------

## Reservdelar

## Varaosat

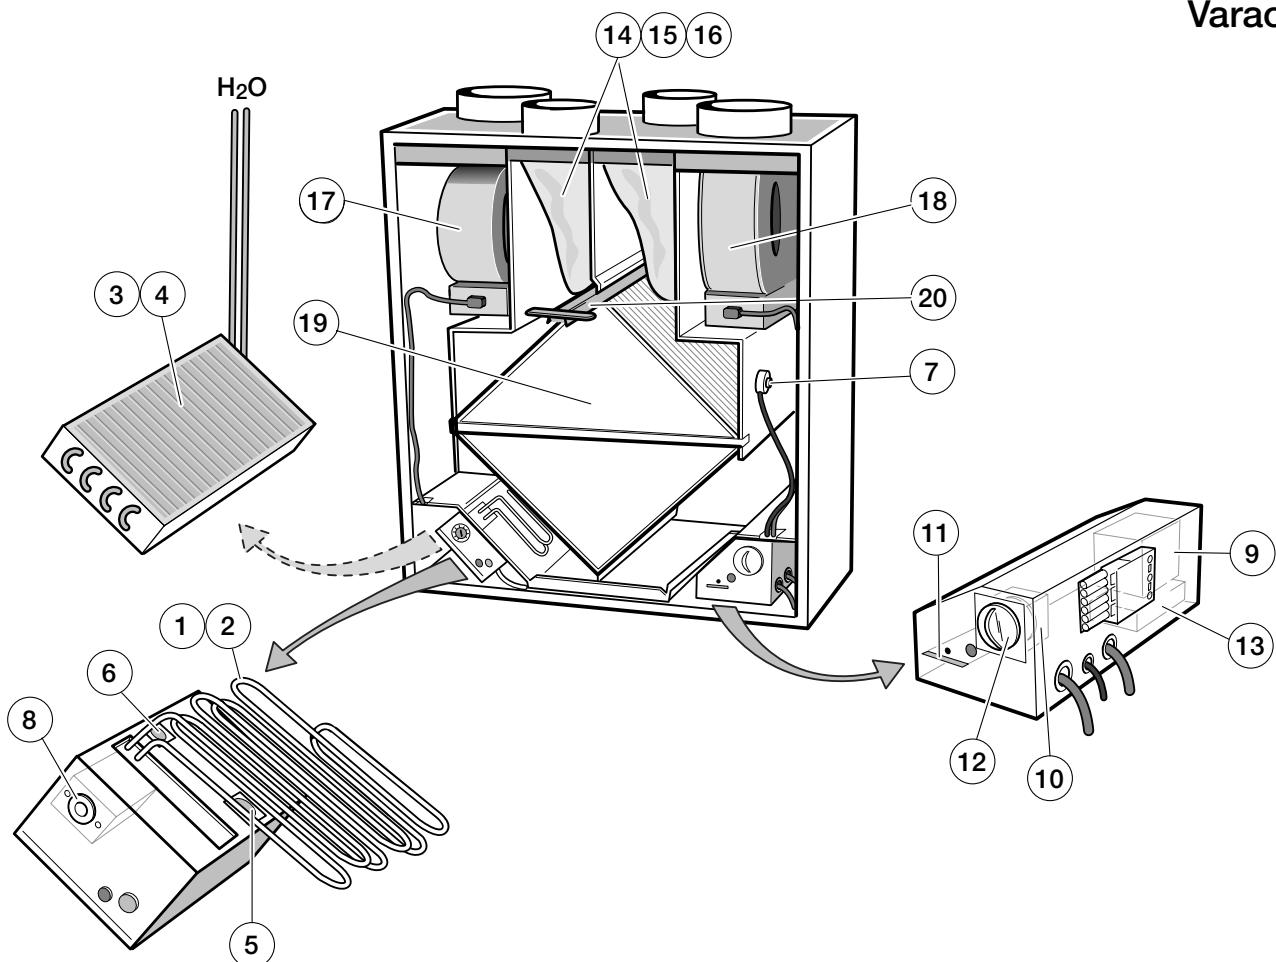


Pos. Pos.	Beteckning Tilauskoodi	Benämning	Nimitys	Ingår i Tarkoitetu	Antal* Määrä*
1	RDKG-99-01	Element, 600W	Sähkövastus, 600W	RDKG-11...	1 (3)
2	RDKG-99-02	Element, 600W	Sähkövastus, 600W	RDKG-21...	1 (3)
3	RDKG-99-03	Vattenbatteri	Vesipatteri	RDKG-15...	1
4	RDKG-99-04	Vattenbatteri	Vesipatteri	RDKG-25...	1
5	RDAA-99-13	Överhettningsskydd, 70°C	Ylikuumenemissuoja, 70°C	RDKG-11.../RDKG-21...	1
6	RDAA-99-14	Termostat, 45°C	Termostaatti, 45°C	RDKG-11.../RDKG-21...	1
7	RDKG-99-07	Termostat, avfrostning, -5°C	Termostaatti, jäätymissuoja, -5°C	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (2)
8	RDAA-99-18	Termostat, 0 - 40°C	Termostaatti, 0 - 40°C	RDKG-11.../RDKG-21...	1
9	RDKG-99-09	Transformator	Muuntaja	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (2)
10	RDKG-99-10	Vridomkopplare	Kierroskytkin	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (5)
11	RDKG-99-12	Filtervakt	Soudatinvahti	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (2)
12	RDKG-99-13	Ratt	Säätönuppi	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (10)
13	RDKG-99-20	Timer	Ajastin	RDKG-1.../RDKG-2...	1
14	RDKG-99-14	Filter, EU3 planfilter	Tasosuodatin, EU3	RDKG-1.../RDKG-2...	1
15	RDKG-99-15	Filter, EU5 påsfiltter	Pussisuodatin, EU5	RDKG-1.../RDKG-2...	1
16	RDKG-99-16	Filter, EU7 påsfiltter	Pussisuodatin, EU7	RDKG-1.../RDKG-2...	1
17	RDKG-99-17	Fläkt, komplett	Puhallin, täydellinen	RDKG-1.../RDKG-2...	1
18	RDKG-99-18	Fläkt, komplett	Puhallin, täydellinen	RDKG-1.../RDKG-2...	1
19	RDKG-99-19	Värmeväxlare	Lämpövaihdin	RDKG-1.../RDKG-2...	1
20	RDKG-99-21	Kil	Kiila	RDKG-1.../RDKG-2...	1
21	RDKG-99-22	Filtersats EU3 utan ram	Pussierä EU3 ilman kehystä	RDKG-1.../RDKG-2...	10

\* ( ) = Antal ingående i sats.

\* ( ) = kpl./satsi.

Datum	Ersätter	M nr	Reg.nr	Sida
02.08	99.04		09.37.04	1

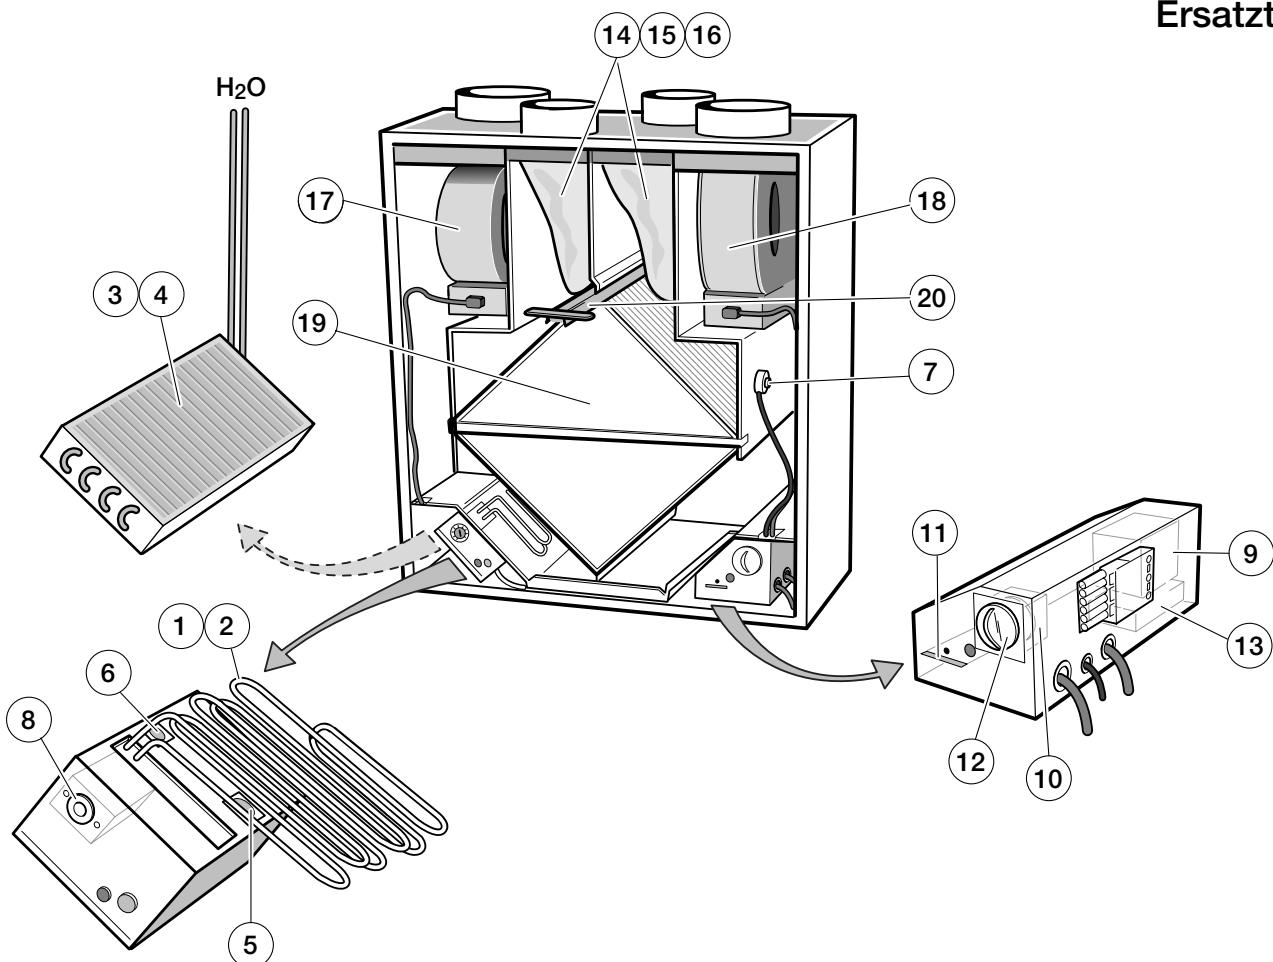

Item Pos.	Order code Produktkode	Description	Bezeichnung	Intended for Bemerkung	Quantity* Anzahl*
1	RDKG-99-01	Electric heater, 600W	Erhitzer, 600W, elektrisch	RDKG-11...	1 (3)
2	RDKG-99-02	Electric heater, 600W	Erhitzer, 600W, elektrisch	RDKG-21...	1 (3)
3	RDKG-99-03	Hot water coil	Erhitzer, warmwasser	RDKG-15...	1
4	RDKG-99-04	Hot water coil	Erhitzer, warmwasser	RDKG-25...	1
5	RDAA-99-13	Overheating protection, 70°C	Überhitzungsschutz, 70°C	RDKG-11.../RDKG-21...	1
6	RDAA-99-14	Thermostat, 45°C	Thermostat, 45°C	RDKG-11.../RDKG-21...	1
7	RDKG-99-07	Thermostat, defrosting, -5°C	Thermostat, Entfrostung, -5°C	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (2)
8	RDAA-99-18	Thermostat, 0 - 40°C	Thermostat, 0 - 40°C	RDKG-11.../RDKG-2...	1
9	RDKG-99-09	Transformer	Transformator	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (2)
10	RDKG-99-10	Switch gear	Drehschalter	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (5)
11	RDKG-99-12	Filterguard	Filterwächter	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (2)
12	RDKG-99-13	Knob	Knopf	RDKG-1.../RDKG-2...	1 (10)
13	RDKG-99-20	Timer	Timer	RDKG-1.../RDKG-2...	1
14	RDKG-99-14	Filter, EU3 flat filter	Filter, EU3 Standardfilter	RDKG-1.../RDKG-2...	1
15	RDKG-99-15	Filter, EU5 bagfilter	Filter, EU5 Taschenfilter	RDKG-1.../RDKG-2...	1
16	RDKG-99-16	Filter, EU7 bagfilter	Filter, EU7 Taschenfilter	RDKG-1.../RDKG-2...	1
17	RDKG-99-17	Fan, complete	Ventilator, komplett	RDKG-1.../RDKG-2...	1
18	RDKG-99-18	Fan, complete	Ventilator, komplett	RDKG-1.../RDKG-2...	1
19	RDKG-99-19	Heat exchanger	Wärmetauscher	RDKG-1.../RDKG-2...	1
20	RDKG-99-21	Wedge	Keil	RDKG-1.../RDKG-2...	1
21	RDKG-99-22	Set of filters EU3 without frame	Filtersatz EU3 ohne Rahmen	RDKG-1.../RDKG-2...	10

\* ( ) = Quantity in a set.

\* ( ) = Anzahl im Satz.

Datum	Ersätter	M nr	Reg.nr	Sida
02.08	99.04		09.37.04	2